




Porovnání účinností 011 + 014 + 016 při při spádu 45/40°C

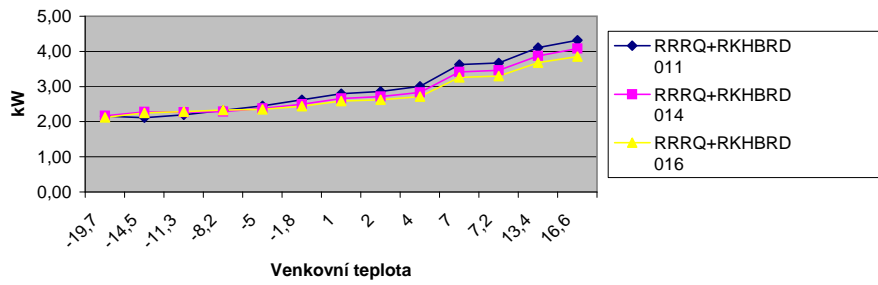


Porovnání účinností 011 + 014 + 016 při při spádu 55/45°C

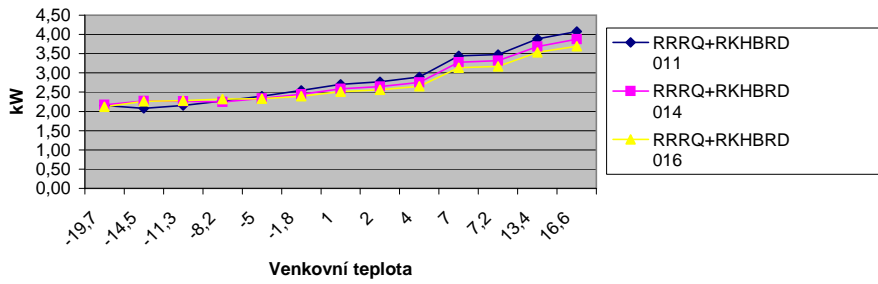

Porovnání účinností 011 + 014 + 016 při při spádu 65/55°C

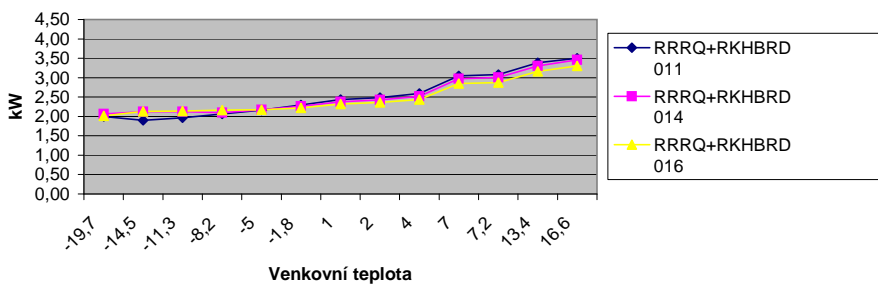

Porovnání účinností 011 + 014 + 016 při spádu 70/60°C

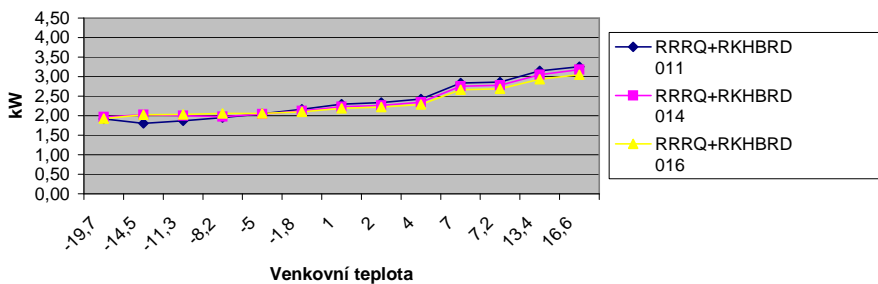

Porovnání účinností 011 + 014 + 016 při spádu 75/65°C

